



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА  
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  
РЕСПУБЛИКИ

ПРОКУРАТУРА  
УРВАНСКОГО РАЙОНА

АРУАН КУЕЙМ  
И ПРОКУРАТУРЭ

УРВАН  
РАЙОННУ ПРОКУРАТУРАСЫ

ул. Красноармейская, 1, г. Нарткала, КБР, 361300

26.05.2023 № 12-30-2023/бпрм 617-23



Директору МКОУ «СОШ»  
с.п. Псыкод

Кимовой М.Н.

ул. Ленина, 1, с.п. Псыкод,  
Урванский район, КБР, 361303

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений  
федерального законодательства

Прокуратурой Урванского района во исполнение задания прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики, с привлечением специалиста ОНДПР по Урванскому району УНДПР ГУ МЧС России по КБР проведена проверка состояния пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием граждан.

Проведенной проверкой в деятельности МКОУ «СОШ» с.п. Псыкод выявлены нарушения Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» при организации пожарной безопасности объекта.

Согласно ст. 54 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» несовершеннолетние имеют право на обучение и труд в условиях, соответствующих их физиологическим особенностям и состоянию здоровья и исключающих воздействие на них неблагоприятных факторов.

В соответствии п. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Охрана здоровья обучающихся, согласно ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в

УР № 019944

Прокуратура Урванского района (КБР)  
№ 12-30-2023/Прдп617-23-20830009

себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность; соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Организация охраны здоровья обучающихся осуществляется образовательными организациями.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» под нарушением требований пожарной безопасности понимается невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

Техническое регулирование в области пожарной безопасности осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании в области пожарной безопасности.

Статьей 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» установлено, что к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности; к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, определены требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организации и других объектов в целях пожарной безопасности.

В ходе проверки проведенной в здании МКОУ «СОШ» с.п. Псыкод Урванского района, расположенном по адресу: КБР, Урванский район, с.п. Псыкод, ул. Ленина, 1, выявлены следующие нарушения:

- не обеспечено исправное состояние системы оповещения людей о пожаре в блоке № 2 и № 4 (нарушение п. 54 ППРФ от 16.09.2020 № 1479; ст. 54, ч. 3 ст. 84 ФЗ-№ 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- не обеспечено хранение на объекте технической документации на системы противопожарной защиты (установку автоматической пожарной сигнализации) (нарушение п. 54 ППРФ от 16.09.2020 № 1479);

- здание склада и гаражные боксы не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, не оборудованы системой оповещения людей о пожаре (нарушение п. 54 ППРФ от 16.09.2020 № 1479, п. 4, табл. 1 НПБ 110-03; табл. 2 НПБ 104-03; ст. 54, ФЗ-№ 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- не обработаны огнезащитным составом деревянные конструкции чердачного помещения (нарушение п. 13 ППРФ от 16.09.2020 № 1479, ч. 6 ст. 52 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- имеющиеся планы эвакуации людей при пожаре не соответствует требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009 (нарушение п. 7 ППРФ от 16.09.2020 № 1479, п. 6.2 ГОСТ Р 12.2.143-2009);

- отсутствует эвакуационное освещение на случай прекращения электропитания рабочего освещения (нарушение п. 37 ППРФ от 16.09.2020 № 1479);

- пожарные щиты не укомплектованы немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем (нарушение п. 410 ППРФ от 16.09.2020 № 1479).

Выявленные нарушения требований федерального законодательства создают реальную угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, нарушают права обучающихся и работников образовательного учреждения на безопасные условия обучения, воспитания и осуществление трудовой деятельности.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества, руководители федеральных органов исполнительной власти, руководители органов местного самоуправления, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции.

Указанные нарушения действующего законодательства являются результатом ненадлежащей организации работы ответственными должностными лицами и свидетельствуют об отсутствии контроля со стороны руководства.

Принимая во внимание изложенное, руководствуясь ст.ст. 7, 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### ТРЕБУЮ:


1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, заблаговременно известив о времени и месте рассмотрения для обеспечения представительства.

2. Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

3. По выявленным фактам нарушения закона провести служебную проверку и рассмотреть вопрос об ответственности виновных должностных лиц.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления письменно сообщить в прокуратуру Урванского района в установленный законом месячный срок.

И.о. прокурора района  
младший советник юстиции

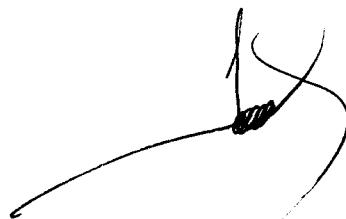A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the left.

З.А. Ашхотов

Къэбэрдей-Балъкъэр республикэм Аруан кудейм и  
щыпӕ администратцӕ щӕныгъэмкӕ  
муниципальнӕ кӕзонӕ ӕуэхушӕпӕ с.п.Псыкод  
къуажӕм и  
«Курыт еджапӕ»



Къабарты-Малкъар республиканы Аруан  
районуну администрациясы орта билим  
берген муниципал казна учреждения  
с.п.Псыкоду «Орта билим школы» Урван  
району КМР

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа с.п.Псыкод»  
Урванского муниципального района КБР

361303, КБР, с.п.Псыкод ул.Ленина, 1  
Электронная почта - sochpsikod@mail.ru

Телефон(886635) 4-10-35  
Адрес сайта - <http://www.psikod.ru/>

исход. № 66 от «26» июня 2023г.

Прокурору района  
старшему советнику юстиции  
Жамурзову А.В.  
МКОУ «СОШ» с.п. Псыкод  
директор Кимова М.Н.


В ответ на ваше представление об устранении нарушений федерального  
законодательства № 12-30-2023/Прдп617-23 от 26.05.2023  
Представление рассмотрено с представителем прокуратуры.  
Все нарушения, не требующих больших материальных затрат устранены.

1. Обеспечено исправное состояние системы оповещения людей о пожаре  
в блоке №2 и №4. (акты прилагаются)
2. Приобрели светильники для эвакуационного освещения на случай  
прекращения электропитания и будет установлены в период  
косметического ремонта.
3. Пожарные щиты укомплектованы немеханизированным пожарным  
инструментом и инвентарем. (фото прилагается)
4. План эвакуации в ДОУ привели в соответствие с стандартом, в школе  
заказали. (фото прилагается)
5. Техническая документация по пожарной безопасности находится в  
Министерстве Просвещения и науки КБР. Отправили запрос на  
передачу документации в МКОУ «СОШ» с.п. Псыкод (письмо  
прилагается)

Все вопросы требующие больших материальных затрат будут устранены по мере финансирования.

1. Оборудование автоматический пожарной сигнализацией гаражные боксы и здание склада.
2. Обработка огнезащитным составом деревянные конструкции чердачного помещения.

Директор школы

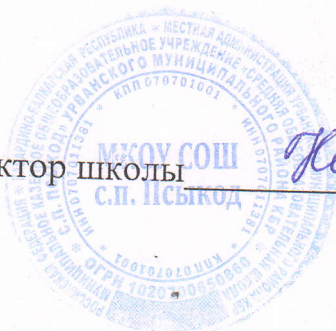


*Кимо*

/Кимова М.Н./

Къэбэрдей-Балъкъэр республикэм Аруан кудейм и  
щыпIэ администрацэ щIэныгъэмкIэ  
муниципальнэ кIэзонэ IуэхущIапIэ с.п.Псыкод  
къуажэм и

«Курыт еджапIэ»



Къабарты-Малкъар республиканы Аруан  
районуну администрациясы орта билим  
берген муниципал казна учреждения  
с.п.Псыкоду «Орта билим школу» Урван  
району КМР

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа с.п.Псыкод»  
Урванского муниципального района КБР

361303, КБР, с.п.Псыкод ул.Ленина, 1  
Электронная почта - sochpsikod@mail.ru

Телефон(886635) 4-10-35  
Адрес сайта - <http://www.psikod.ru/>

ПРИКАЗ

От «26» июля 2023г.

№ 104

Об объявлении замечания работнику.

За некачественное исполнение поручений, входящих в круг ее должностных обязанностей: создания безопасных условий для охраны здоровья обучающихся.

Приказываю:

Объявить замечание Курбанову Я.М.

Директор \_\_\_\_\_ /Кимова М.Н./

С приказом ознакомлен «а»:

\_\_\_\_\_ /Курбанов Я.М./



# ООО «Континент»

обособленное подразделение в г. Нальчик

360000, г. Нальчик, ул. Головки, 196, корпус «Б», каб. №200

тел. 89286935280, e-mail: continent07@bk.ru

ИНН 6154567859 КПП 072545001

р/с 40702810152090005138

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ

к/с 30101810600000000602 БИК 046015602

## АКТ

проверки работоспособности объектового оборудования программно-аппаратного комплекса «Стрелец - Мониторинг» для передачи радиосигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на ПУЛЬТ 01 ПСЧ 1-й ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по КБР в автоматическом режиме

г. с.п. Печков

«14» 04 2023 г.

Рабочая комиссия в составе:

Председателя – представителя Заказчика:

МКОУ СОСЧ

Членов комиссии – представителей обслуживающей организации:

Кашуев А.С.


в ходе комплексной проверки работоспособности объектового оборудования аппаратно-программного комплекса «Стрелец - Мониторинг» для передачи радиосигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в автоматическом режиме без участия персонала объекта и любых организаций, транслирующих эти сигналы, составила настоящий акт о том, что:

1. Согласно договора № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_. \_\_\_\_ г. производится ежемесячное техническое обслуживание объектового оборудования программно-аппаратного комплекса «Стрелец - Мониторинг» на объекте: СОСЧ,  
расположенном по адресу: ул. Ленина 1,  
о чем свидетельствуют Акты выполненных работ и записи в Журнале технического обслуживания.

2. Во время проведения испытаний установлено следующее:

- радиосигнал о срабатывании пожарной сигнализации передается непосредственно на ПУЛЬТ 01 ПСЧ в автоматическом режиме без участия персонала объекта и любых организаций, транслирующих эти сигналы, без задержек.

3. Замечания \_\_\_\_\_

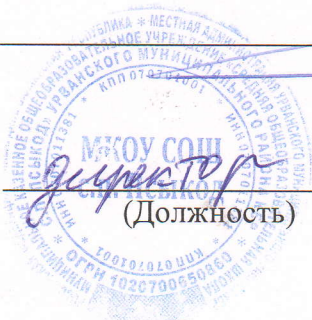

(Должность)

(Подпись)

(Ф.И.О.)

Заместитель директора  
ООО «Континент» по развитию

Исполнитель



Дышеков А.Т.

# ООО «Континент»

обособленное подразделение в г. Нальчик

360000, г. Нальчик, ул. Головки, 196, корпус «Б», каб. №200

тел. 89286935280, e-mail: continent07@bk.ru

ИНН 6154567859 КПП 072545001

р/с 40702810152090005138

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ

к/с 30101810600000000602 БИК 046015602

## АКТ

проверки работоспособности объектового оборудования программно-аппаратного комплекса «Стрелец - Мониторинг» для передачи радиосигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на ПУЛЬТ 01 ПСЧ 1-й ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по КБР в автоматическом режиме

г. г.п. Пешков

«14» 04 2023 г.

Рабочая комиссия в составе:

Председателя – представителя Заказчика:

МКОУ СОС

Членов комиссии – представителей обслуживающей организации:

Кашев А.С.

в ходе комплексной проверки работоспособности объектового оборудования аппаратно-программного комплекса «Стрелец - Мониторинг» для передачи радиосигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в автоматическом режиме без участия персонала объекта и любых организаций, транслирующих эти сигналы, составила настоящий акт о том, что:

1. Согласно договора № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_. г. производится ежемесячное техническое обслуживание объектового оборудования программно-аппаратного комплекса «Стрелец - Мониторинг» на объекте: СОС,  
расположенном по адресу: ул. Ленина 1,  
о чем свидетельствуют Акты выполненных работ и записи в Журнале технического обслуживания.

2. Во время проведения испытаний установлено следующее:  
- радиосигнал о срабатывании пожарной сигнализации передается непосредственно на ПУЛЬТ 01 ПСЧ в автоматическом режиме без участия персонала объекта и любых организаций, транслирующих эти сигналы, без задержек.

3. Замечания \_\_\_\_\_



(Должность)

(Подпись)

(Ф.И.О.)


Заместитель директора  
ООО «Континент» по развитию

Исполнитель



Дышеков А.Т.

Къабардей-Балкъар республикэм Аруан кудейм и  
щыпкъ администратцэ щыныгъэмккъэ  
муниципальнэ къазонэ ГуэхушIапкъэ с.п.Псыкуэд  
къуажэм и  
«Курыт еджапкъэ»



Къабарты-Малкъар республиканы Аруан  
районуну администрациясы орта билим  
берген муниципал казна учреждения  
с.п.Псыкуду «Орта билим школы» Урван  
району КМР

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа с.п.Псыкод»  
Урванского муниципального района КБР

361303, КБР, с.п.Псыкод ул.Ленина, 1  
Электронная почта - sochpsikod@mail.ru

Телефон(886635) 4-10-35  
Адрес сайта - <http://www.psykod.ru/>

исход. № 48 от «03» мая 2023г.

И.о. начальника Управления Образования  
Урванского района  
Жанову З.К.


МКОУ «СОШ» с.п. Псыкод  
директор Кимова М.Н.

Заявление

Уважаемый Заурбек Каральбиевич, прошу Вас оказать содействие в вопросе передачи технической документации на системы противопожарной защиты, которая находится в Министерстве Просвещения и науки КБР. Я запрашивала неоднократно в отделе технической экспертизы и положительного результата не было.



Кимова М.Н.



получено  
*[Signature]*





ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 460837604057956529703830632163952415623550190445

Владелец Кимова Мадина Ногмановна

Действителен с 14.10.2023 по 13.10.2024